



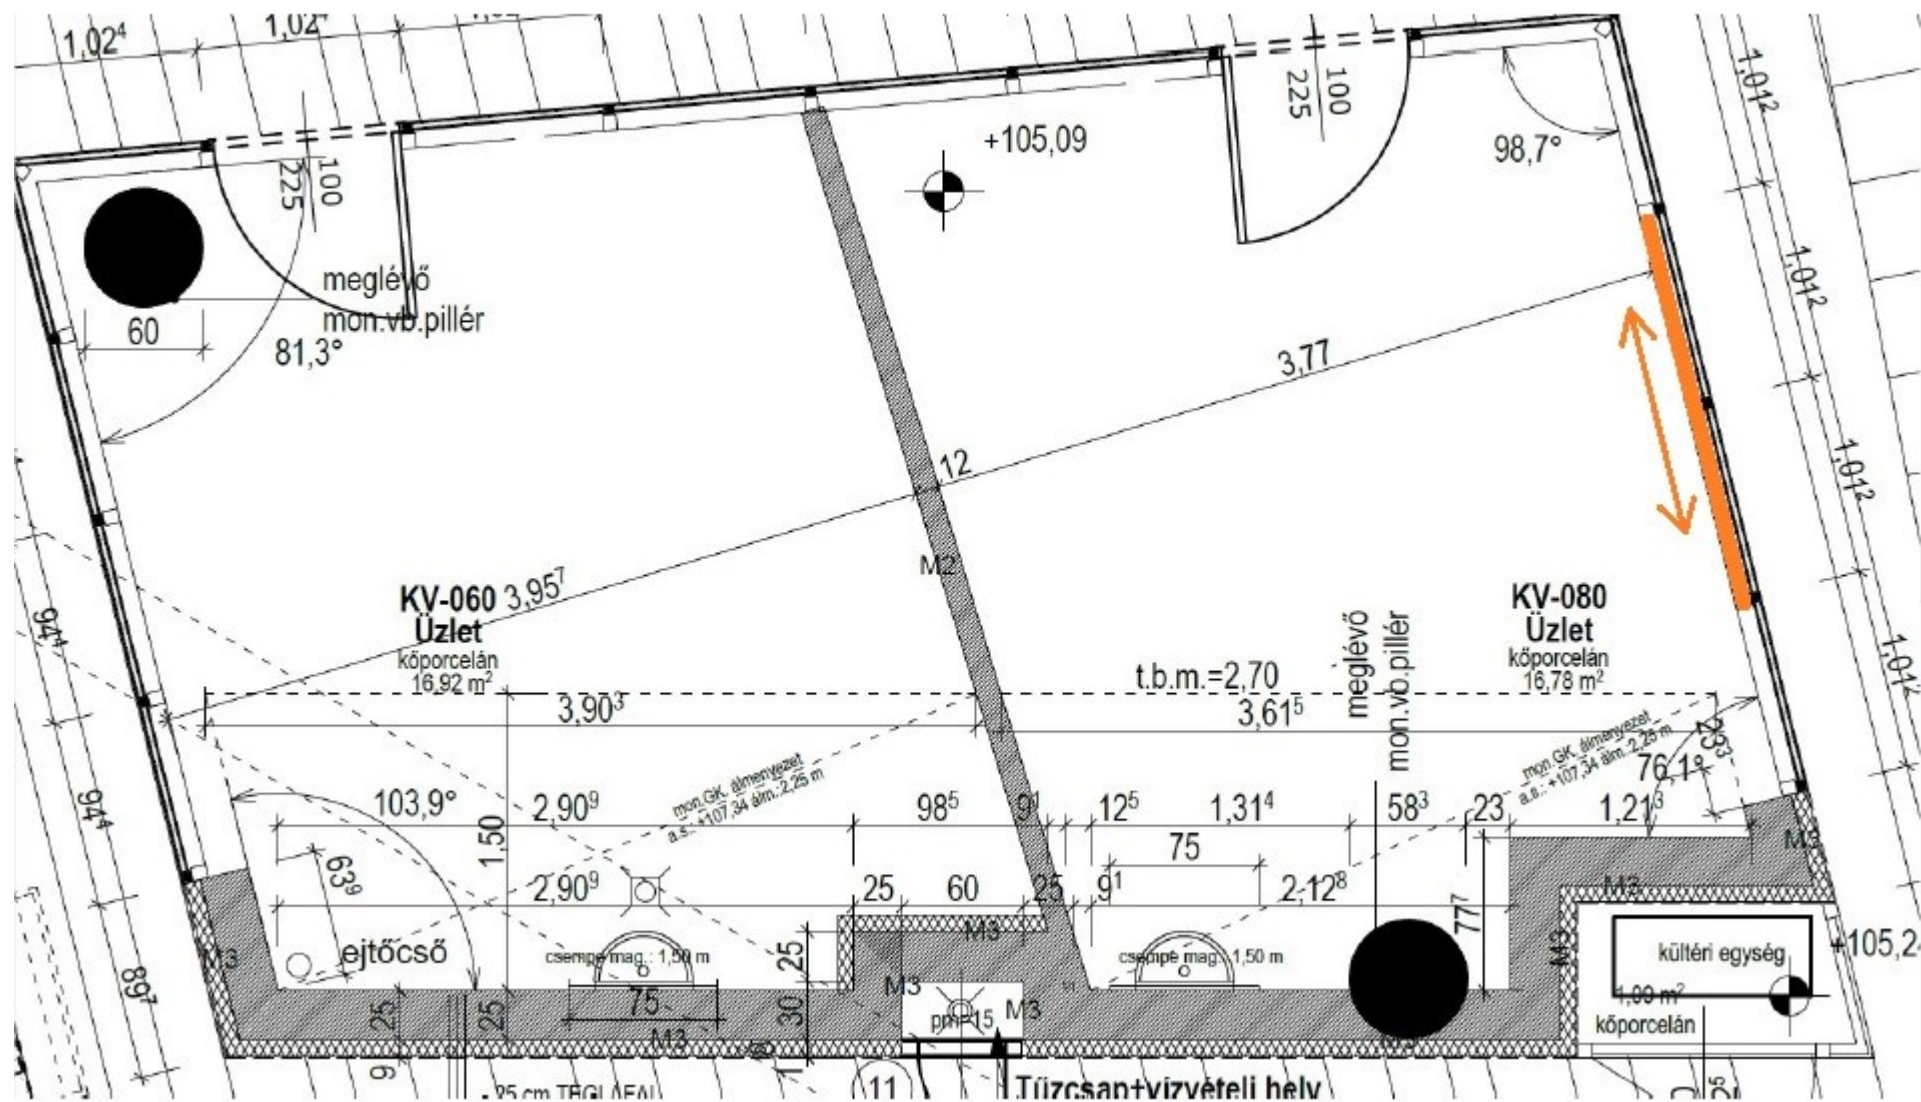


Beépítéséhez és működtetéséhez szükséges feltételek



1. Elektromos tápellátás


230V / Biztosíték: 4A lomha

Kábeligénye: 3 x 0,75mm sodrott kábel



2. Tűzjelző

Minden ajtóhoz külön reléről érkező, alapvetően zárt (NC) jelzés



5. Digitális kezelőegység

Magyar nyelvű, hibakód-kijelzős kezelőegység

Kábeligénye: 6 x 0,22, sodrott, árnyékoló kábel



6. Vészgomb


A menekülési útvonal biztosításához

Kábeligénye: 2 x 0,22 sodrott kábel



3. Rögzítési pontok

A sínrendszer fogadófelületének minden esetben síknak, vízszintesnek és függőlegesnek kell lennie

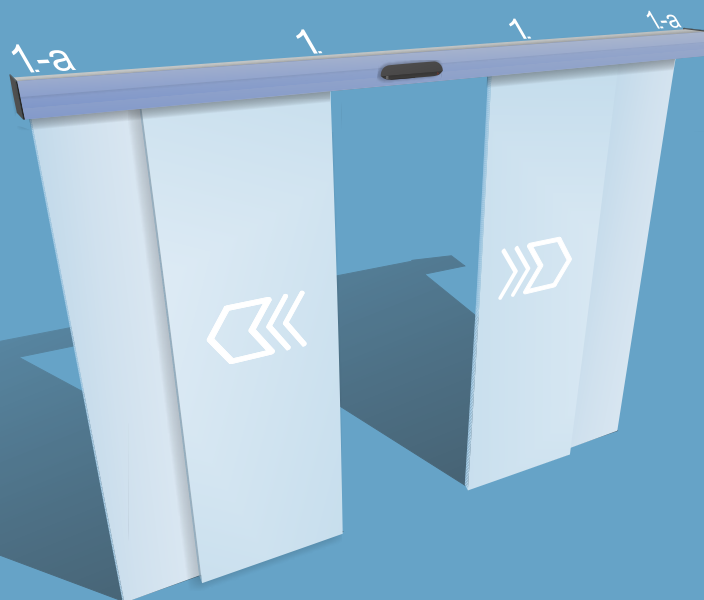

4. Végleges padlószint

Fontos, hogy a beépítés megkezdésekor meglegyen a végleges, vízszintes padlószint.

7. Kezelő lezáró

Jogosultsághoz kötött funkcióváltáshoz

Kábeligénye: 2 x 0,22mm sodrott kábel



8 / a. Kulcsos beléptető

Feszültségmentes (NO) kontaktus

Kábeligénye: 2 x 0,22 sodrott kábel



8 / b. Kártyás/számkódos beléptető

Feszültség-mentes (NO) kontaktus

Kábeligénye: 2 x 0,22 sodrott kábel



9. Beltéri nyomógomb

(vagy egyéb beltéri nyitásaktiválás)

Kábeligénye: 2 x 0,22 sodrott kábel



1 Elektromos tápellátás

Az automatika burkolata alatt egy hagyományos, háztartási dugalj kerül elhelyezésre. Ebbe kell a minimum 3 x 0,75mm sodrott kábelezésű, 230V-os tápellátást az ajtó beépítéskor bekötni. E művelet valójában az épület-villamossági szerelő feladata, de amennyiben a kábelezés az ajtó beépítése előtt elkészül, úgy a **record** Ajtó Kft. alkalmazottai e műveletet elvégzik. A tápellátás későbbi elkészülése esetén a record Kft. engedélyét adja, hogy a fedél felnyitása után az elektromos szerelő végezze el e bekötési műveletet, s egyben tudomásul veszi, hogy szakember által elvégzett bekötés nem csökkenti a record Kft. garanciális kötelezettségeit! *(Biztosíték: 4A lomha).*

2 Tűzjelző

Tűzjelző központtól - *minden ajtóhoz külön reléről érkező* - alapvetően zárt (NC), feszültségmentes kontaktus szükséges, mely bontása esetén az ajtót minden üzemmódjából - *kivéve éjszakai zárás* - kinyitja és úgy tartja. Amennyiben az ajtó beépítéskor e kábel még nincs az ajtóhoz vezetve, úgy ennek későbbi bekötése a kábel kiépítőjének - vagy *Megrendelő képviselője által kijelölt szakembernek* - a feladata. A record Kft. beleegyezését adja, hogy az ajtó beépítése után, a tűzjelző rendszer kábelezését kiépítő szakember az ajtó automatikájába a tűzjelző kábelt bekösse, melyhez a tájékoztató alján feltüntetett számon telefonos segítséget nyújtunk. Ez esetben a **record** Ajtó Kft. tudomásul veszi, hogy e művelet – *amennyiben a leírtakban megfogalmazott feltételeket betartják* – nem csökkenti garanciális kötelezettségeit.

3. Rögzítési pontok, fal/portál sík

Az automata ajtókat csak megfelelő rögzítési pontok esetén, illetve az ajtó teljes nyitási szélességében sík felületre lehet felépíteni. (pl.: 3. ábra) Amennyiben Megrendelő portálszerkezetet biztosít, úgy minimum 100mm magasságú vízszintes borda; vagy 50mm magasságú vízszintes borda és legalább négy függőleges rögzítési pont szükséges a rögzítéshez. Falszerkezetre történő építés esetén, a függőleges fali csatlakozóprofilok helyén lábazat nélküli, vakolt, vagy végleges burkolattal ellátott falsík szükséges az ajtó építéséhez. A falazatnak hagyományos rögzítő elemekkel való rögzítése esetére kellő szilárdságúnak kell lennie az ajtó megtartásához. A falazat erősítése nem képezi a vállalás tárgyát.

4. Végleges padlószint

Az **ajtók beépítésének idejére** a nyitott ajtó teljes szélességében **szükséges a sík-, végleges padlóburkolat megléte (4. ábra)**. Végleges padlóburkolat megléte nélkül fix oldalrészes ajtó fizikailag nem építhető. Amennyiben Megrendelő mégis ragaszkodik a beépítéshez, úgy ehhez egy a végleges padlószinttel megegyező magasságú, legalább 40 x 40mm-es vastag falú zártszelvény szükséges, mely alapvetően nem képezi a vállalás tárgyát. Külön megrendelés esetén ezt Vállalkozó elhelyezi, a magasság meghatározása Megrendelő feladata. Az esetlegesen rosszul meghatározott végleges padlószint megadásból fakadó kockázatot Megrendelő vállalja. Amennyiben a végleges padlószint elkészülte előtt kell az ajtót beépíteni, s a végleges burkolati szint magasság-problémái miatt az ajtó ismételt beállítása szükséges, úgy azt Vállalkozó külön térítés mellett vállalja el.

5. Kezelő

Az ajtó vezérléséhez, üzemmód-váltásához szükséges. A kezelőegység - *a Megrendelő igényei szerint* - bárhová elhelyezhető, de az ajtótól számított 5m-en túl Megrendelő feladata a kábelezés kiépítése. Külön kérés hiányában falon kívüli verziót szerelünk az ajtóhoz legközelebb eső portál-, vagy falszerkezetre. Amennyiben Megrendelő részéről kiépítésre kerül egy 65-ös sülyesztett szerelhető doboz, úgy esztétikusabb, sülyesztett verzióit is el tudunk helyezni. A kezelő **kábeligénye: 4 x 0,22, sodrott, árnyékolt (nem UTP!)**, a kezelő kívánt helyétől az automatika 1-1a pontjáig. Amennyiben csak a csövezés készül el a beépítés idejére, úgy kollégáink a kábelezést megoldják.

6. Vészgomb

A menekülési útvonalakra elhelyezett ajtókhoz kötelező a vészgomb jól látható és könnyen elérhető helyre történő elhelyezése, melynek megnyomásakor az ajtóknak minden üzemmódból - *kivéve az éjszakai zárást* - ki kell nyitni és úgy kell maradnia. A kábelezés kiépítése elsődlegesen Vállalkozó feladata, de amennyiben egy előre gondolkodás által esztétikusabb megoldást kíván Megrendelő megvalósítani, s olyan helyen kívánja a kábeleket elvezetni, melynek utólagos megoldása már nem, vagy csak nehezen oldható meg, úgy a **vészgomb kért helyétől az 1-1a pontokig történő 2 x 0,22 sodrott kábelezés** kiépítése szükséges. Kiépített csövezés *(nem gégecső!)* esetén a kábelezést a **record** Ajtó Kft. munkatársai elvégzik, csövezés hiányában, vagy nehezen megoldható rejtett vezetékezés esetén a kábelezést falon kívüli csatornában oldjuk meg.

7. Kezelő lezáró

A record ajtó kezelőit egy billentyű-kombináció segítségével le lehet zárni, hogy illetéktelenek ne játszhassanak vele, illetve ne tudjanak a kezelőn (szándékosan tréfából, vagy véletlenül) üzemmódot váltani. Amennyiben e billentyűzet-kombinációt Megrendelő nem találja elégségesnek, úgy lehetséges külön kulcsos kezelő lezárót is alkalmazni, melyet közvetlenül a kezelő mellett (vagy Megrendelő általi kiépítés esetén bárhol) tudunk elhelyezni. Előzetes egyeztetés alapján süllyesztett verziót, míg utólagos igény esetén falon kívüli megoldást tudunk felszerelni. Ez esetben egy szabványos 30/10-es cylinderbetét használatával a kezelő lezárható. Nem közösített süllyesztett verzió esetén a **kezelő és a lezáró között 2 x 0,22mm sodrott kábelezés** szükséges, mely közös aljzat, vagy falon kívüli csatornázás megfeleltetése esetén elhagyható.

8 / a. Kártyás/számkódos/egyéb beléptető, vagy külső kulcsos kapcsoló

Amennyiben az ajtót egyáltalán nem, vagy nem csak mozgásérzékelővel szeretnénk vezérelni, úgy a nyitást kiváltó egység jeleit a vezérléshez el kell juttatni. Ehhez minden egységtől/olvasótól egy alapvetően nyitott, feszültség-mentes (NO) kontaktusra van szükség, melynek záró jelére nyit az ajtó. Fontos, hogy a jel csak impulzus legyen, mert 30-60mp-en túli folyamatos jel esetén az ajtó hibaüzenetet ad. **Kábeligénye: 2 x 0,22 sodrott kábel minden vezérlő, vagy jeladó egységtől** (pl. 8/a; 8/b; 9. ábra) az 1-1a pontokhoz.

8 / b. Beltéri nyomógomb ajtónyitáshoz

Amennyiben az ajtót belülről nyomógommbal, vagy billenő kapcsolóval (is) szeretnénk nyitni, úgy az ajtó 1-1a pontjától a nyomógomb/billenő kapcsoló helyéig kábelezés kiépítése szükséges, mely a Megrendelő feladata. E nyomógommbal megoldható pl., hogy egy hotel recepciójáról, az éjszakára bezárt ajtót is ki lehessen nyitni, mely után az ajtó visszacsuk és visszazár - emiatt nem kell az ajtó kezelőjéhez fáradni. **Kábeligénye: 2 x 0,22 sodrott kábel.**

9. Ajtónyitás érzékelő, vagy riasztó

Ajtóink - külön megrendelés esetén - reed relé segítségével képesek a riasztó számára (vagy bármilyen egyéb rendszernek, pl. légfüggönynek) jelet küldeni egy ajtószét/befeszítése esetén. Ehhez szükséges a riasztó rendszertől az ajtó automatikájáig kiépített kábelezés. **Kábeligénye: 2 x 0,22 sodrott kábel** az 1-1a pontokhoz.

10. Zárás-ellenőrzés

Amennyiben Megrendelő kéri, úgy a **record** ajtók képesek zárt állapotot jelző, potenciál-mentes kontaktust biztosítani pl. egy vagyonvédelmi rendszer számára. Ennek külön költsége nincs. Szükség esetén csak a kábelezést kell Megrendelőnek biztosítani, mely **2 x 0,22mm sodrott kábel**.

11. Takarások

A vállalat a csatlakozó takarásokra kizárólag abban az esetben terjed ki, ha erre a szerződés külön rendelkezik. A takarások szállítása minden egyéb esetben külön egyeztetés tárgyát képezi. (Az ajtóhoz rendelt felülvilágítók ára az utólagos takarások árát nem tartalmazza)



record

Lineáris tolóajtó

Íves tolóajtó

Szögben záródó tolóajtó

Higiénikus tolóajtó

Légtömör tolóajtó

Pánikvasalatos tolóajtó

Nyílóajtó automatika

Tűzgátló tolóajtó

Füstgátló tolóajtó

Harmonika ajtó

Teleszkópos tolóajtó

Forgóajtó

Zsilip FlipFlow ajtó

Gyorskapu

Lipóti Pékség_Aluljáró



01- Aluljáró főbejárat

220232201-0116

Készítette: Eckert Péter

2023.01.16

FAAC Hungary Kft.

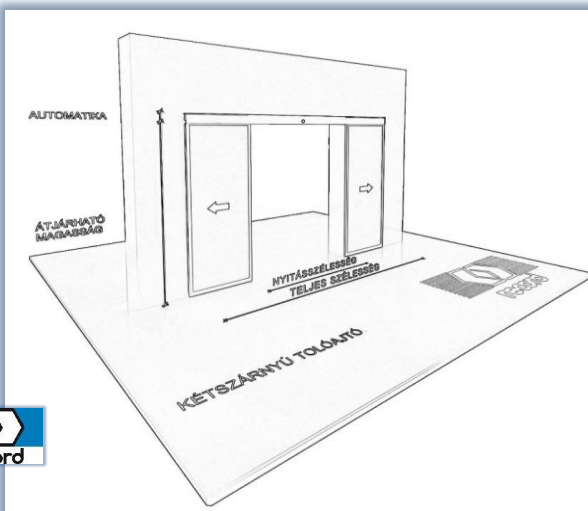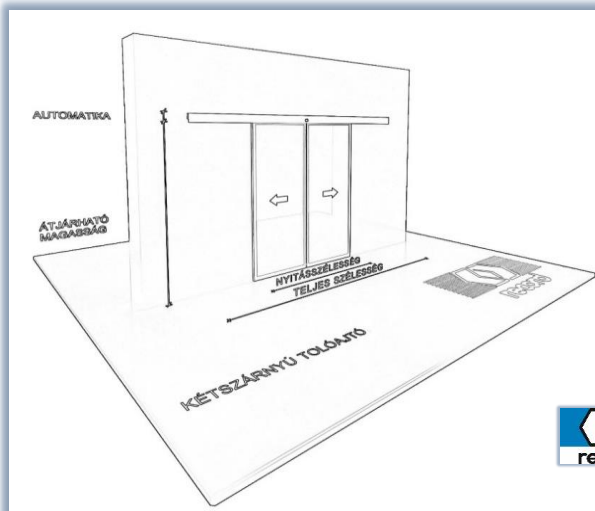

TOLÓAJTÓ TÍPUSA

Gyártó: agtatec AG - Svájc
FAAC Hungary Kft. - Magyarország
Vezérlés típusa: record System 20 típus - 2500-3000 nyitás/nap
Az ajtó típusa DSTA - Kétszárnyú tolóajtó

PROFILRENDSZER:

Hőszigetelő üveg befogadására alkalmas hőhidas profilrendszer, 32mm ajtólap vastagsággal, közepén speciális kialakítású, fokozott légzárást lehetővé tevő, gumi-gumira záródás, oldalt kiemelt esztétikájú porszórt alumínium csatlakozó profillal.
SZÍN: A szín kiválasztása szükséges

MÉRETEK:

Szabad átjárási szélesség: 1940 mm
A szerkezet teljes szélessége: 3980 mm
Szabad átjárható magasság: 2240 mm
Automatika magassága: 108 mm
A szerkezet teljes magassága: 2348 mm
Teljes magasság felülvilágítással: Nincs fv.



ÜVEGEZÉS ÉS AJTÓLAP:

3.3.1 - 12 argon - 3.3.1 Low-E
Keretes ajtólap, osztás nélkül
Csak ragasztott, vagy edzett üveg alkalmazható

PADLÓVEZETÉS TÍPUSA

Padlóvezető portálra

VAGYONVÉDELEM:

Felső, egy ponton záródó elektromechanikus zárszerkezet

RÁCSUKÁS ELLENI VÉDELEM

Az ajtó rácsukás elleni védelméért a belső és/vagy a külső mozgásérzékelővel kombinált jelenlét-érzékelő felel.

KEZELŐEGYSÉG TÍPUSA

BDE-D kiemelt, fehér, falra szerelt, magyar nyelven (is) tájékoztató, fokozottan informatív, üzemeltetést könnyítő és költségkímélő, a finomhangolást a felhasználónak is lehetővé tevő LCD paneles megoldás.

NYITÁSAKTIVÁLÁS

Külső oldal: RIC 290 GC - jelenlét-, és irányérzékelős mozgásérzékelő
Belső oldal: AIR 290 AC - jelenlét érzékelő radar

EGYÉB NYITÁSAKTIVÁLÁS

1.

VÉSZNYITÓ CSOMAG

Az ajtó rendelkezik a szabad menekülési útvonal biztosításához szükséges műszaki tartalommal

Akkumulátor van / amennyiben az ajtó nem zárás funkcióban van, az ajtó kinyílik így biztosítva a szabad áthaladást
Vészgomb van / a szabad menekülési útvonal biztosítása végett

EGYÉB MEGJEGYZÉS

Megrendelővel egyeztetve, hogy az ajtószárnyak nem fognak tudni teljesen kinyílni, mert azok szélesebbek, mint a kinyíláshoz szükséges oldaltávolság. Valamint a jobb oldalon le kell bontani azt a dobozt és ártáblát, ami miatt az automatika nem férne el. Az eltérő függőleges síkokat megrendelő egy aluportállossal felhízlalja a vízszintes borda síkjára.

Ajtóinkhoz **2 év garanciát** biztosítunk, de **10 év, mindenne kiterjedő** (kivéve szándékos károkozás) **garancia** is elérhető. Ez utóbbi szolgáltatás díja havi bontásban is fizethető, **TÖBB ÉVES, NEM RECORD TERMÉKEKRE** is köthető, s 10 éven túl, tetszőleges ideig hosszabbítható

FAAC Hungary Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 56. / Központi telefonszám: +3630/444-888-7